


Набор для подключения
нагревательного кабеля


TEPLOLUXE
КТУ

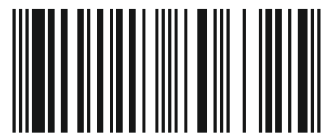


4 610117 806325

ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»
www.teploluxe.ru
+7 (495) 728-80-80

Соединительная муфта:




Обжимные гильзы до 2,5 мм²




Длина: 20 мм

Термоусаживаемые трубки



Длина: 25 мм


Термоусаживаемая трубка



Длина: 200 мм


Термоусаживаемая трубка

Концевая муфта:



Длина: 50 мм

Термоусаживаемая трубка



Длина: 130 мм


Термоусаживаемая трубка

В состав набора входят:

1 – Обжимные гильзы

2,3,4 – Усаживаемые трубки узла подключения

5,6 – Концевые усаживаемые трубки

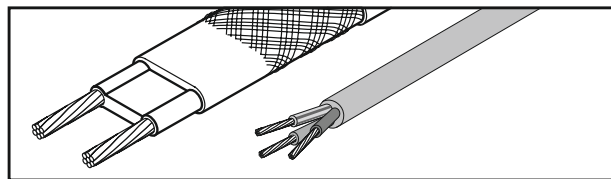

Применяется для подключения кабелей:


Freezstop-16A, Freezstop-16B, Freezstop-25K, Freezstop-30A, Freezstop-30B

Силовой кабель:

Внешний диаметр 6-11мм













Сечение жилы: 3x1,5мм², 3x2,5мм²






Необходимые инструменты:

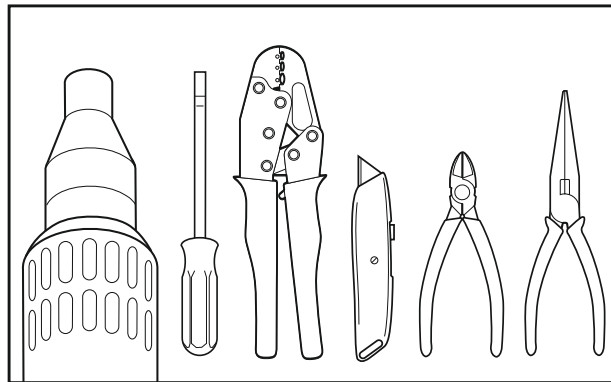










Перед началом монтажных работ убедитесь, что кабель обесточен.

Монтаж соединительной муфты:

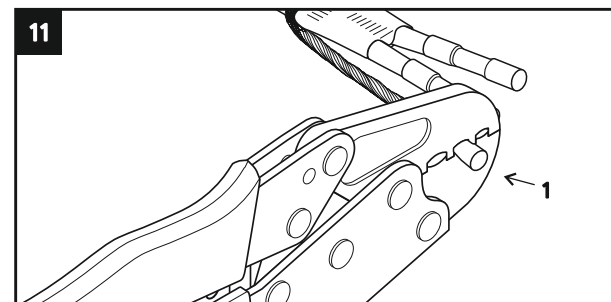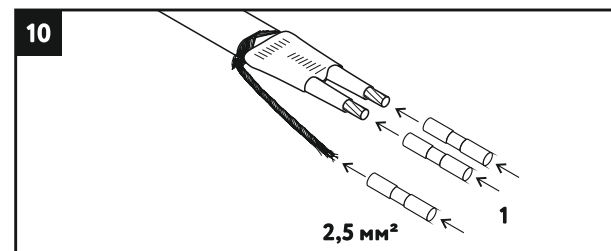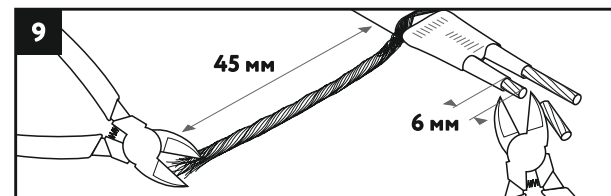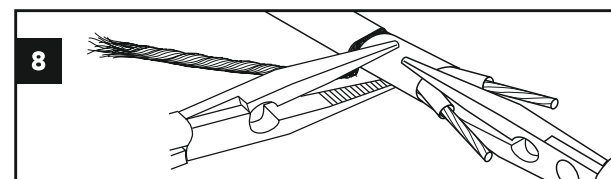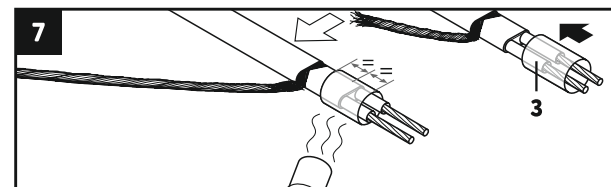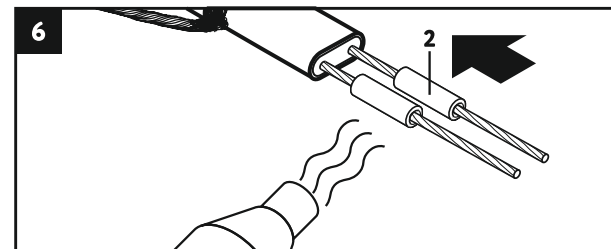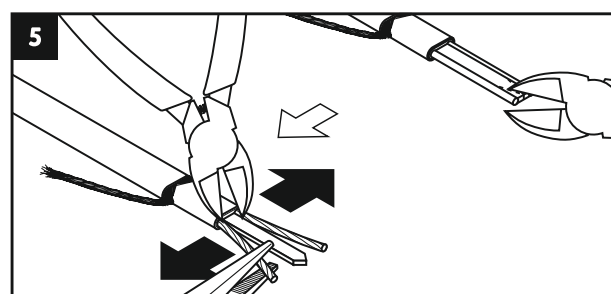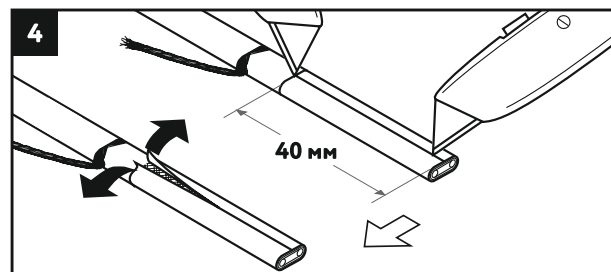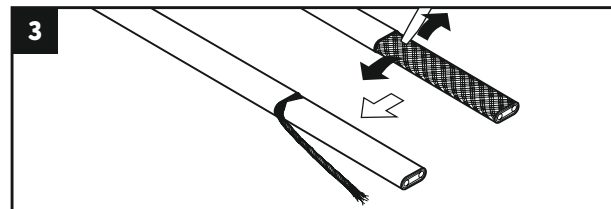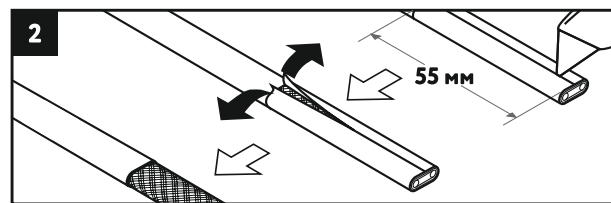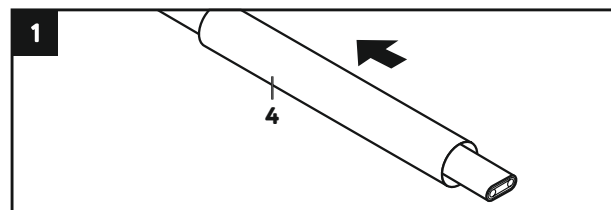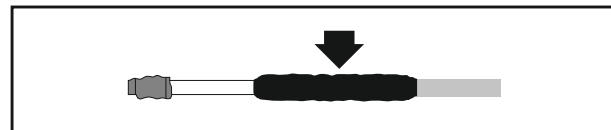

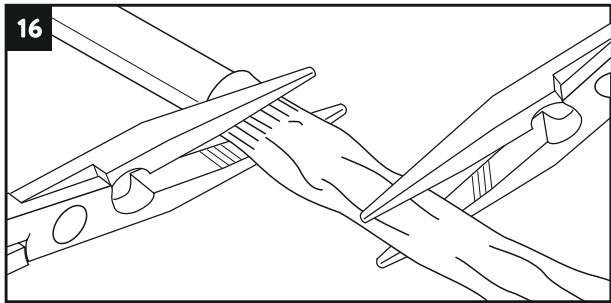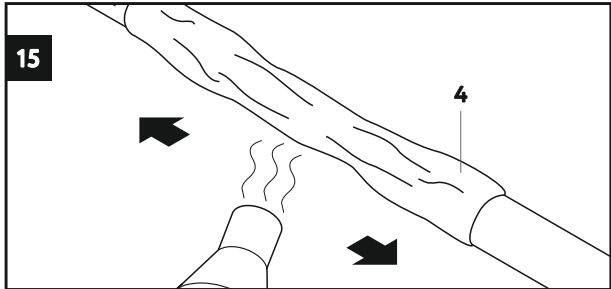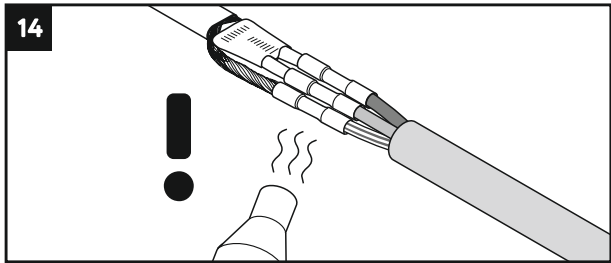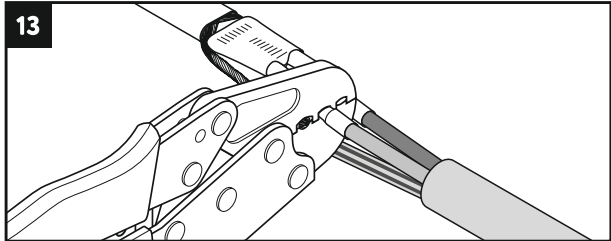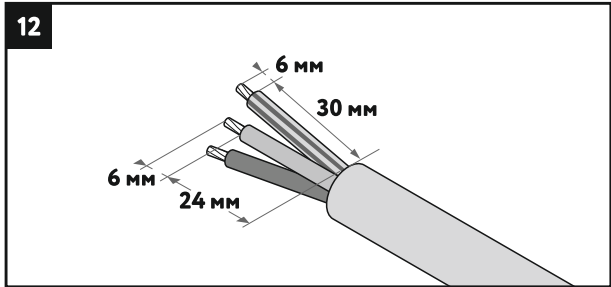

Монтаж концевой муфты:

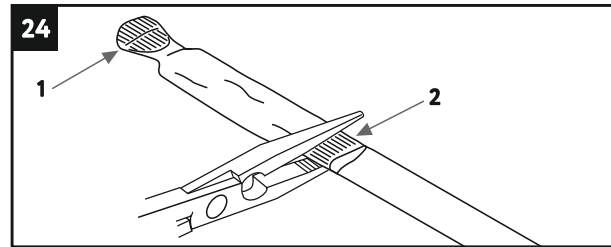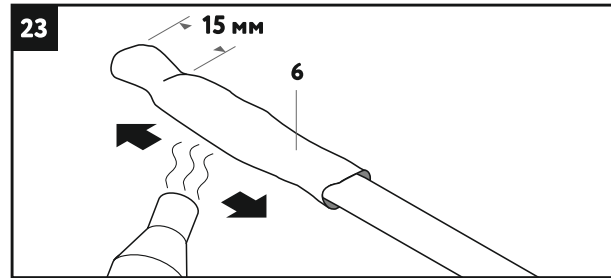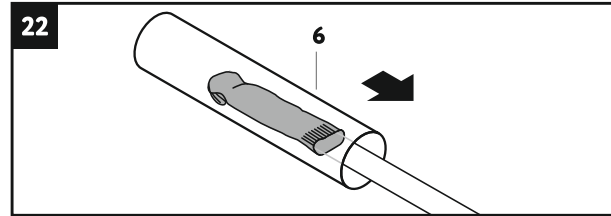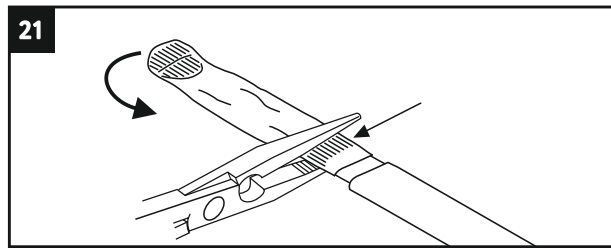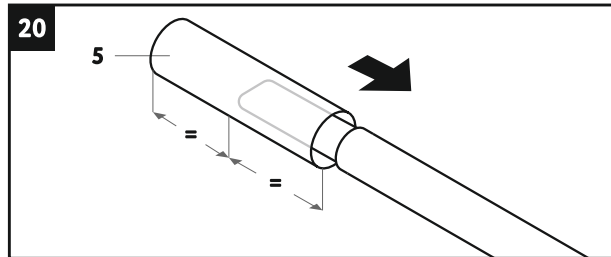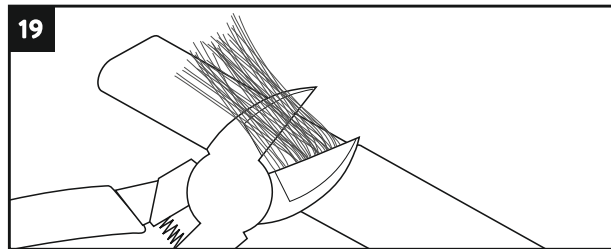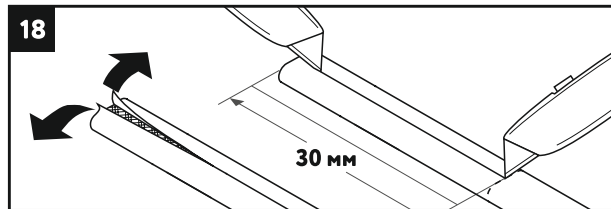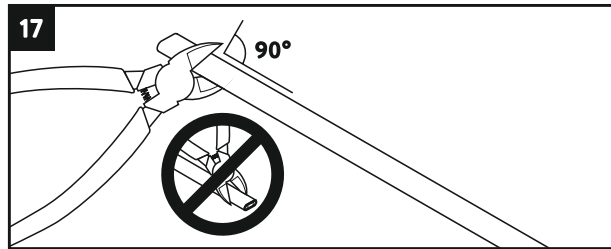

Назначение

Комплект Teploluxe KTY предназначен для монтажа соединительной и концевой муфты нагревательных кабелей.

Технические характеристики:

Напряжение питания: до 240В

Диапазон рабочих температур: -55 ... +125 °С

Минимальная температура монтажа: -10 °С

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP67

Меры безопасности

- Монтаж комплекта должен производиться при отключенном напряжении питания.
- Комплект должен использоваться по назначению в соответствии с рекомендациями изготовителя.
- Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия.
- Не допускается эксплуатация комплекта с внешними механическими повреждениями.

Транспортировка и хранение

Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Условия транспортировки в части воздействия механических факторов – по группе «С» ГОСТ 23216-78. Условия хранения – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150-69. Комплект допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Хранение комплекта должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре от -60 °С до +50 °С.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок – 1 год с даты продажи

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по монтажу.

Гарантийные обязательства не распространяются на комплекты, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия без предварительного уведомления, если это не ухудшает потребительские свойства продукта.

Гарантийный талон

Комплект Teploluxe KTY прошел проверку ОТК

Дата продажи _____

Место печати продавца

Произведено в РФ
ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»
141008 Россия Московская обл, г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274 стр. 7
garant@groupe-atlantic.ru
www.teploluxe.ru
Тел/факс: +7 (495) 728-80-80